

**A. Kundendaten**Name/Firma  
\_\_\_\_\_Anschrift  
\_\_\_\_\_Telefon  
\_\_\_\_\_Ansprechpartner/in  
\_\_\_\_\_Telefon  
\_\_\_\_\_E-Mail  
\_\_\_\_\_**B. Leistungen**

Aufschläge

 Heizkörperauslegung pro Raum

Zusätzliche Leistungen

 24 Stunden Service Rohrnetzberechnung inkl. Hydraulischem Abgleich pro Raum Abwicklung als Gedruckte Version per Post**C. Gebäudespezifische Angaben**

Die hervorgehobenen Werte (dick, unterstrichen) sind **Standardwerte** und werden verwendet, wenn Sie zu dieser Position im Arbeitsauftrag keine Angaben machen oder einen Anhang nicht einreichen.

**D. Bauvorhaben / Objektdaten**Name:  
\_\_\_\_\_Straße:  
\_\_\_\_\_PLZ  
\_\_\_\_\_Ort  
\_\_\_\_\_E-Mail  
\_\_\_\_\_Baujahr  
\_\_\_\_\_

### E. Notizen

### F. Gebäudetyp

- Nach EnEV errichtete Gebäude mit raumluftechnischen Anlagen (auch Wohnungslüftungsanlagen)
- Nach EnEV errichtete Gebäude ohne raumluftechnischen Anlagen**
- Nicht nach EnEV errichtete Gebäude mit mittlerer Dichtheit
- Fälle die nicht den v. g. Kategorien entsprechen z.B. Wohngebäude im Bestand (wenig dicht)
- Vorhandensein offensichtlicher Undichtheiten (sehr undicht)

### G. Gebäudelage

- Gute Abschirmung (zwischen Gebäuden)
- Moderate Abschirmung (Verdeckt oder Wald)**
- Keine Abschirmung (Freistehend)

### H. Wärmebrückenzuschlag

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Neubau mit bauseitiger Ausführung der Bauteilanschlüsse nach DIN 4108, Bbt 2 | <b>0,05 W/m<sup>2</sup>*K</b> |
| <input type="checkbox"/> Altbau / Bestandsgebäude ohne bauseitige Berücksichtigung von Wärmebrücken   | 0,10 W/m <sup>2</sup> *K      |

### I. Grundwassertiefe

Abstand Grundwasser zur Bodenplatte	_____ <b>1,0 m</b>
-------------------------------------	--------------------




### K. Innentemperatur

Raumart	Norm-Innentemperaturen	Vereinbarung-Innentemperaturen
Wohn- und Schlafräume	<u>20°C</u>	
Büroräume, Sitzungszimmer, Ausstellungsräume, Schalterhallen, Haupttreppenräume	<u>20°C</u>	
Hotelzimmer	<u>20°C</u>	
Verkaufsräume und Läden allgemein	<u>20°C</u>	
Unterrichtsräume allgemein	<u>20°C</u>	
Theater- und Konzerträume	<u>20°C</u>	
Bade- und Duschräume, Bäder, Umkleideräume, Untersuchungszimmer (generell jede Nutzung für den unbedeckten Bereich)	<u>24°C</u>	
WC-Räume	<u>20°C</u>	
Beheizte Nebenräume (Flure, Treppenhäuser)	<u>15°C</u>	
Unbeheizte Räume (Keller, Schacht)	<u>10°C</u>	

Abweichende Raumarten und Vereinbarungen zur Norm sind zu ergänzen

Für eine Angebotsanfrage senden Sie dieses Formular, sowie die Grundrisse und Schnitte an [angebot@tga-manager.de](mailto:angebot@tga-manager.de)

## L. Gebäudedaten

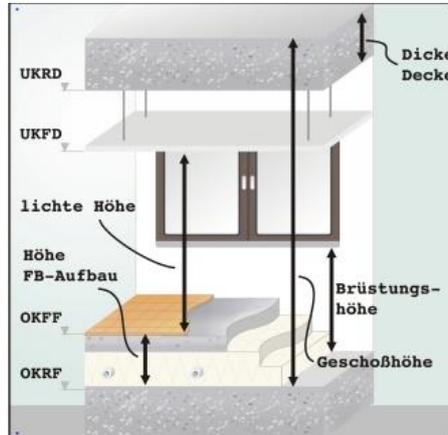

	<b>Standartwerte</b>	Vorgabe
Geschosshöhe	<b><u>3,0 m</u></b>	
Dicke der Decke	<b><u>0,25 m</u></b>	
Brüstungshöhe	<b><u>0,95 m</u></b>	
FB-Aufbau	<b><u>0,07</u></b>	
Lichte Raumhöhe	<b><u>2,75</u></b>	
Fensterhöhe	<b><u>1,3 m</u></b>	
Türhöhe	<b><u>2,1</u></b>	
Dachschräge 40°	<b><u>40°</u></b>	
Drempel/Kniestock Höhe	<b><u>0,7 m</u></b>	
Bodenplatte im Erdreich	<b><u>-3,0 m</u></b>	

Wenn keine bemaßten Ansichten oder Schnitte vorliegen, werden die Standartwerte verwendet.